
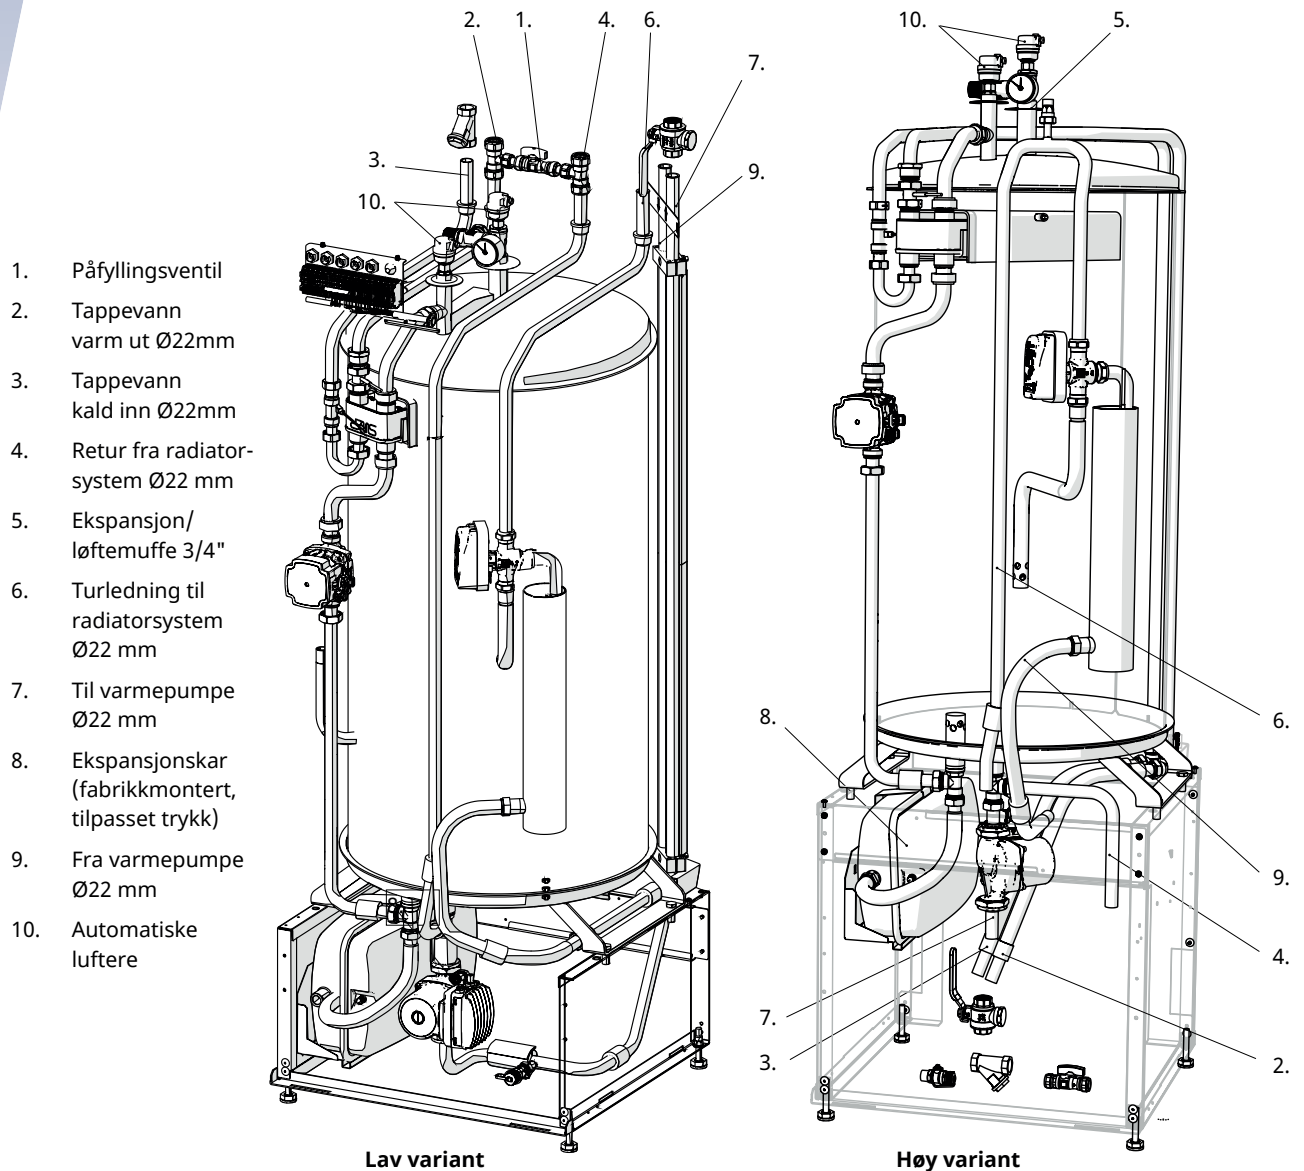


# Oversikt grunninstallasjon VVS\*

## CTC EcoZenith i360



Innemodul med varmepumpestyring

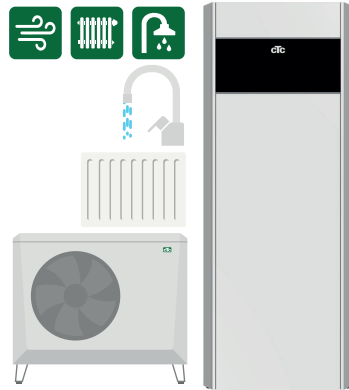

\*Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon. Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.

## CTC EcoZenith i360

Innemodul med varmepumpestyring

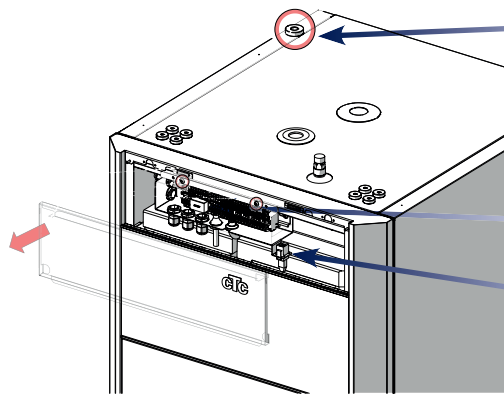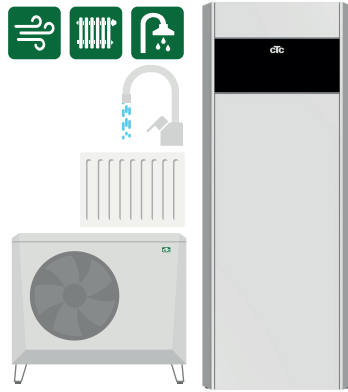


Matekabel

Strømtilkobling må skje over en allpolet bryter og en jordfeilbryter i sentralen. Anlegget må dimensjoneres slik at alle eksisterende krav og regler oppfylles, se installasjons- og vedlikeholdsanvisningen.

Tilkoblingsskinne X2

Nettverkstilkobling

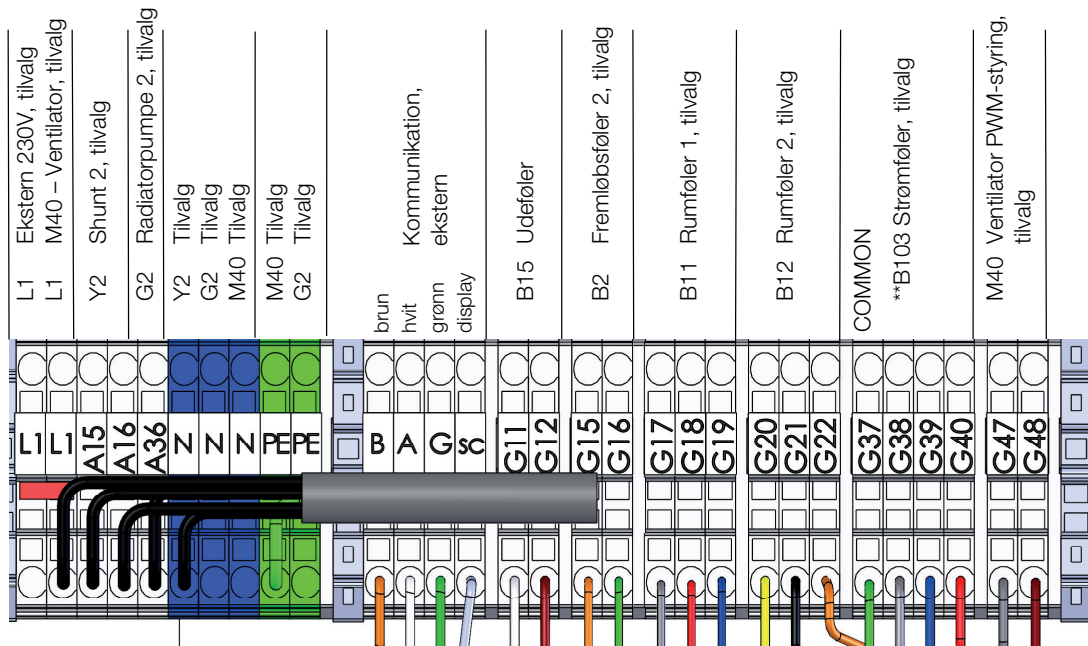

Tilkoblingsklemme X2

\*\*B103 – strømføler gjelder ikke 1 x 230

\*Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon. Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.